


## 彦根総合スポーツ公園におけるトイレ整備について

### 1 彦根総合スポーツ公園トイレ配置図

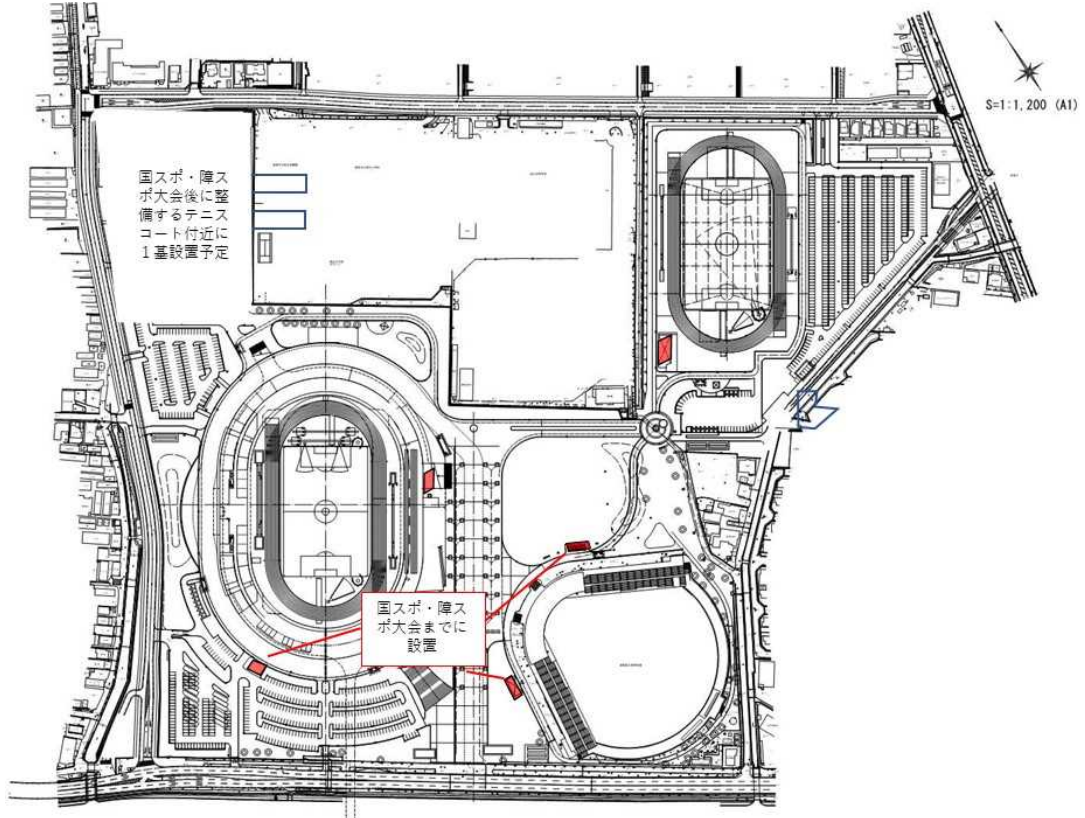

○屋外トイレをテニスコート部分以外に5棟設置する予定であり、便器数は計32基以上となるように設定している。(現在：2棟36基 R6年度末：5棟54基(予定))

【便器数算定式】(参照：都市公園利用実態調査、自然公園等施設技術指針)

便器数は、公園内での最大同時滞在者数を計算し、都市公園実測値例である同時利用者の1.37%(1基/73人当たり)をかけた値を満たすように設定した。

最大同時滞在者数( )2,333人×0.0137=32基

( )最大同時滞在者数=入園者数×面積×回転率


### 2 平和堂HATOスタジアム内における一般客用トイレについて

#### (1) 便器数算出方法

便器数は、競技場という特殊な用途に供する建物について明確な指針は存在しない。滋賀県興行場法等施行細則第5条より、平和堂HATOスタジアムは、8,500人を補える便器数を設置した。

## (2) トイレ位置、便器数

メインスタンド側は、2階に男性、女性トイレを4か所ずつ、多目的トイレを2か所、1階に男性、女性、多目的トイレを1か所ずつ設置している。バックスタンド側は、2階に多目的トイレを4か所、1階に男性、女性、多目的トイレを1か所ずつ設置している。

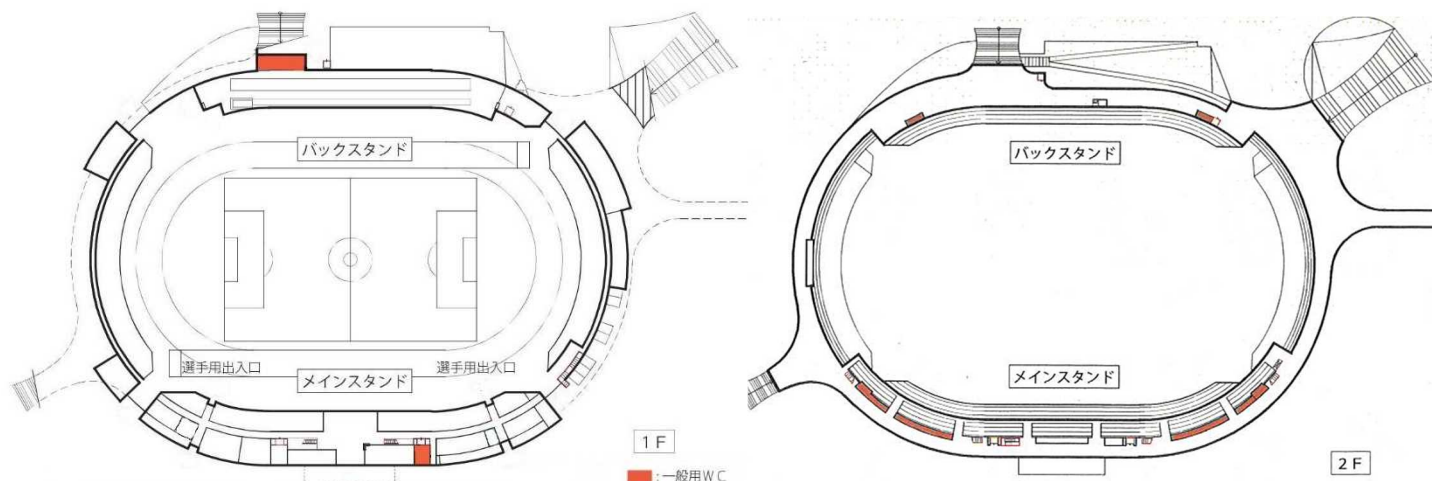

場 所	メインスタンド			バックスタンド		
	男性	女性	多目的	男性	女性	多目的
トイレ数	5	5	3	1	1	5
便器数	小 28 大 18	28	3	小 7 大 4	12	5

## (3) 他府県の第1種陸上競技場との便器数比較

他府県の第1種陸上競技場を対象に便器数等の調査を実施したところ、収容人数の近い競技場は以下のとおりであり、比較して平和堂HATOスタジアムの便器数は標準的であると言える。

競技場名	収容人数	男性		女性	多目的
		小便器	大便器		
福井運動公園陸上競技場(9.98スタジアム)	16,000	32	21	45	3
加古川運動公園陸上競技場	15,275	35	15	36	2
彦根総合スポーツ公園陸上競技場 (平和堂HATOスタジアム)	15,000	35	22	40	8
沖縄県総合運動公園陸上競技場 (タピック県総ひやごんスタジアム)	15,000	76	28	74	5
長居第2陸上競技場(ヤンマーフィールド長居)	14,822	38	11	35	3